

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION

Vattenkylt

VÄTSKEKYLAGGREGAT

Performo RW / HW 200-340



INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

Dimensionerande Data	3
Igångkörningsprotokoll	3
Uppställning och Installation	4
Åtgärder före Idrifttagande	5
Start av Aggregatet	6
Stopp av Aggregatet	6
Längre tids avställning	6
Funktionsbeskrivning	7
Flödesschema över kylkrets	8
Felsökning	9
Serviceblad och kontrollista	10
Microprocessor	11-13
Elschema	Bilaga

DIMENSIONERANDE DATA

Kyleffekt Q_2 :.....kW max.Inmatad Eleffekt E_i :.....kW
 Driftström:.....A Märkström:.....A
 Köldbärare:....% Temperatur: In. +..... Ut. +.... °C
 Flöde:.....l/s Tryckfall:.....kPa
 Kylmedel:....% Temperatur: In. +..... Ut. +.... °C
 Flöde:.....l/s Tryckfall:.....kPa

IGÅNGKÖRNINGS PROTOKOLL

Datum:./..... Aggregattyp:..... Serie nr:

Driftermostat till/från. ./...°C Differens.. K

Högtryckspressostat (HP) från/till **24** bar

Lågtryckspressostat (LP) från/till **2,0./3,5.** . bar

Driftström kompressor:..... Max: .../.../... A

 kompressor:..... Max: .../.../... A

motorskyddsinställn. Kompressor:.... A

Kondenseringstryck:.....bar Kondenseringstemp.:.....°C

Vätsketemperatur:.....°C Underkyllning:.....K

Förångningstryck:..... bar Förångningstemp.:..... °C

Hetgastemp.: °C Suggastemp.:....°C

Köldbärare:....% Flöde.....l/s Tryckfall....Kpa

Kylmedel...% Flöde.....l/s Tryckfall....Kpa

Köldmediemängd:....kg Köldmedietyper R-.....

UPPSTÄLLNING INSTALLATION

Utöver vad som sägs i det följande gäller, att vid allt installationsarbete, skall lokala föreskrifter alltid följas.

Allmänt

- Vid mottagandet måste aggregatet kontrolleras noga. Vid transportskador eller annan yttre åverkan, så skall skadan anmälas och åtgärdas innan installationen får påbörjas.
- Performo RW Vätskekylaggregat och HW Värmepumpar är avsedda för inomhusmontage. Aggregaten levereras normalt utan pump och tank.
- Se till att tillräckligt friutrymme (min.1m) lämnas kring aggregatet för service och underhållsarbete.
- **För att undvika problem med ljud som fortplantar sig till byggnaden så bör vibrationsdämpare monteras under aggregatet och gummi kompensatorer vid röranslutningarna.**

Röranslutningar

- All rördimensionering och förläggning skall följa normal installationspraxis. Rörsystemets diameter behöver nödvändigtvis inte överensstämma med aggregatets anslutnings dimension.
- Anslutningarna måste anpassas till flödesriktningen, vilka är utmärkta på aggregatet. Uscita=Ut, Entrata=IN
- Rörssystem innehåller ofta föroreningar. Därför skall man alltid montera ett lätt rensbart filter i rörsystemet. Montera även erforderliga avstängning, avluftning, injusterings och dräneringsventiler, expansionskärl etc.
- Isolera rörledningarna väl för att undvika kondens och onödiga effektförluster.
- Flödet genom förångare måste hållas konstant och alla variationer av flödet måste undvikas.
- Max arbetstryck på vattensidan är 10 bar.

Elanslutning

- All elanslutning måste utföras av installatör med behörighet och till alla delar följa det elschema som medföljer vid leveransen.
- Anslut kraftmatningen och manöverkretsen samt ev. yttre förreglingar, externa larmindikeringar etc.
- **Efterdrag alla elplintanslutningar.**

ÅTGÄRDER FÖRE IDRIFTTAGANDE

- Kontrollera att aggregat och rörsystem är täta.
- Kontrollera att aggregatets märkspänning överensstämmer med nätspänningen. Tillåten avvikelse är +5%/-10%.
- Kontrollera oljenivån i kompressorns synglas om sådant finns.
- Kontrollera att samtliga ventiler är i driftläge samt att alla öppna ventiler är helt utskruvade under drift för att förhindra skador på tätningarna kring ventilspindlarna.
- Kontrollera koncentrationen av frysskydd hos köldbäraren och kylmedlet.
- Kontrollera att cirkulationspump(en/arna) är i drift.
- Avlufta köldbärar och kylmedelkretsarna.
- Kontrollera tryckfallet i köldbärar kretsen.
- Mät in och kontrollera flödet i köldbärar och kylmedel kretsen.
- Provkör yttre styrfunktioner såsom förreglingar etc.
- Ställ in önskade driftparametrar på Microprocessorn (Se separat instruktion för Microprocessorn)
- Tryck på On/Off knappen på microprocessorn kontrollpanel. Aggregatet startar när kontrollen av säkerhetsfunktionerna är avslutad och inget onormalt har upptäckts.
- Kontrollera omedelbart att hetgasledningen är varm, strömstyrkan är normal och alla säkerhetsfunktioner är korrekta.
- Kontrollera att synglas i vätskeledningen är klart utan bubblor. Om inte fyll på köldmedium av samma typ som aggregatet är avsett för (se märkskylt). När påfyllning av köldmedium sker, så måste köldbäraren cirkulera genom förångaren för att förhindra sönderfrysning. Överfyll ej systemet. Detta medför högre energiförbrukning samt ökat slitage av kompressorn.
- Utbyte eller ersättning till annat köldmedium får aldrig ske utan myndigheters, användare och tillverkares eller installatörens godkännande.

START AV AGGREGAT

- Tryck in On/Off knappen på Microprocessor kontrollpanel. Aggregatet startar efter att tidsfördröjningen har gått ut och kontrollen av säkerhetsfunktionerna är avslutad och inget onormalt har upptäckts.
- Vid stabil drift kontrolleras drift och säkerhetsautomatikens funktioner.
- Igångkörningsprotokoll ifylls vid normal drift.

OBS! Var alltid beredd att nödstoppa aggregatet vid uppstart.

STOPP AV AGGREGAT

- Aggregatet stoppas manuellt genom tryck på On/Off knappen i manöverpanelen.
- Ett driftstopp kan vara förorsakat av ett strömavbrott eller att aggregatet har brutit på något motorskydd, låg eller högtryckspressostat, flödesvakt eller någon yttre förregling.
- Om aggregatet har brutit på motorskydd, högtryckspressostat eller lågtryckspressostat så måste återställning ske manuellt innan återstart kan ske. Aggregatet startar igen när tiden för återstarts fördröjningen har gått ut.
- Om aggregatet stoppar mer än en gång, förorsakat av något fel i säkerhets kedjan, så måste felet åtgärdas innan aggregatet ånyo startas.

LÄNGRE TIDS AVSTÄLLNING

- Stäng av aggregatet genom att trycka på On/Off knappen i manöverpanelen. Bryt spänningen. Slå av cirkulations pumparna.
- Stäng alla avstängningsventiler i köldmediekretsen, samt i köldbärarkretsen till aggregatet.
- Dränera köldbärar kretsen om aggregatet ställs av under vintern.
- **Sätt upp varningsskylt som anger att aggregatet är avställt.**

FUNKTIONSBESKRIVNING

Allmänt

Performo RW Vätskekyllaggregat är konstruerade för att inom sitt arbetsområde kyla rent vatten eller med inblandning av frysskydds tillsats s.k. Brine i komfort eller processkyl applikationer.

Drift

För att aggregatet skall starta erfordras att:

- Huvudbrytaren är tillslagen
- On/Off strömställaren är tillslagen på Microprocessorn
- Eventuella utlösta vakter är återställda
- Samtliga yttre förreglingar är slutna
- Drifttermostaten kallar på kyla
- Löptiden mot för täta återstarter har gått ut

Köldmediekretsen

Kompressorn (C) suger kall köldmediegas från förångaren (EV). Kompressorn matar varm köldmediegas under högt tryck till kondensorn (CO). Kondensorn kyls av cirkulerande kylmedel (vatten med eventuell frostskyddstilläts) genom kondensorn. Köldmediegasen kondenserar då till vätska. För att spara på kylvatten samt för att upprätthålla kondenserings trycket vid låg kylvatten temperatur så kan aggregaten utrustas med vattensparventil, varvid kylmedelflödet regleras efter behov. Den varma köldmedievätskan trycks genom torkfiltret (F), synglaset(LI) till expansionsventilen (VE). Med hjälp av synglaset kontrolleras om vätskeledningen är fylld och om systemet innehåller fukt. Torkfiltret tar bort föroreningar och fukt vilka annars kan störa expansionsventilens funktion eller förstöra kompressorn. Köldmediefyllningen kontrolleras lämpligast genom att mäta underkylningen (3-5K) i vätskeledningen. Expansionsventilen styrs av skillnaden mellan temperaturen i sugledningen och köldmediets mätningstemperatur och reglerar köldmedietillförseln till förångaren så att inte mer köldmedievätska tillförs än som i varje ögonblick förångas i förångaren. Köldalstringen i förångaren, dvs sänkningen av köldbärar-temperaturen, börjar så snart kompressorn sänkt trycket i förångaren så långt att motsvarande förångningstemperatur är lägre än köldbärartemperaturen.

FUNKTIONSBESKRIVNING

Reglering

Aggregatets regler utrustning har till uppgift att hålla köldbärartemperaturen konstant. Regler utrustningen består av en microprocessor enhet med givare placerad i returledningen på köldbäraren vid kyl drift . När köldbärarens retur temperatur har stigit till inställd temperatur så startar kompressorn när tiden för återstartsfördröjningen har gått ut.


Övervakning

Aktuell köldmediekrets stoppas av lågtryckspressostaten(LP) vid för lågt tryck på sugsidan och högtryckspressostaten(HP) vid för högt tryck på kompressorns trycksida). Vid för hög motortemperatur så stoppas kompressorn av ett inbyggt motorskydd.

Aggregatet stannar också om någon cirkulationspump upphör att fungera, under förutsättning att förreglingen i manöverkretsen är inkopplad.

För mera information läs speciell instruktion för Microprocessor

Flödesschema över kylkrets

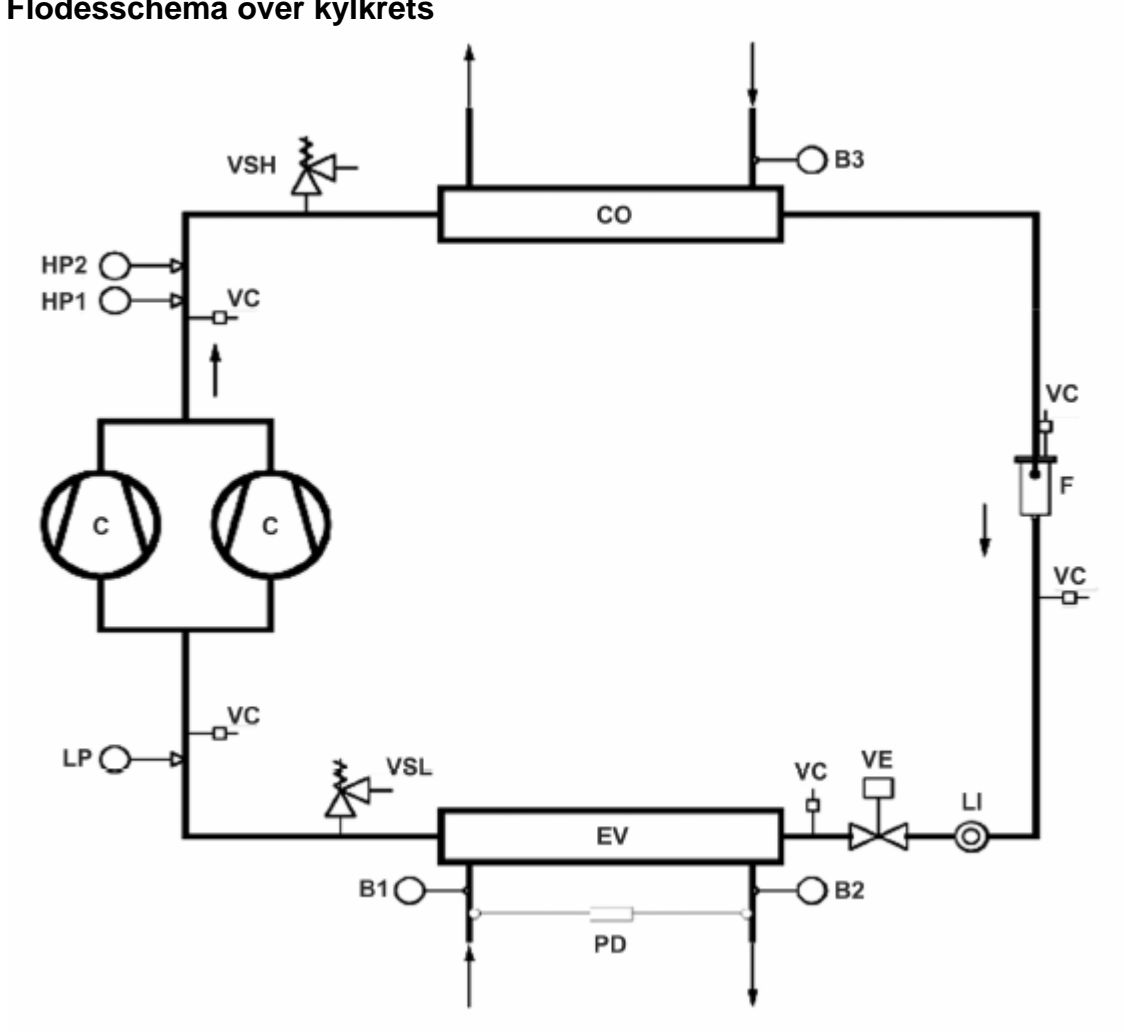

C	Hermetiska scrollkompressorer
HP1	Högtryckspressostat (man. återställning)
HP2	
VSH	Säkerhetsventil högtryck
CO	Vattenkyld kondensor
B3	Sensor för ink. kondensorvattentemperatur (endast HW)
F	Torkfilter med utbytbar insats
LI	Synglas
VE	Expansionsventil
EV	Förångare
B1	Sensor för inkommande förångarvattentemperatur
B2	Sensor för utgående förångarvattentemperatur
PD	Differanstryckbrytare
VSL	Säkerhetsventil lågtryck
LP	Lågtryckspressostat
VC	Serviceventil

FELSÖKNING

FELINDIKERING	MÖJLIG ORSAK	ÅTGÄRD
KOMPRESSORN	Strömmen är bruten	Sätt på Huvudströmbrytaren, Manöverströmbrytaren
	Överströmskyddet har löst ut	Återställ överströmskyddet, kontrollera manöverkretsen
	Manöversäkring har löst ut	Kontrollera manöverkretsen angående ev. kortslutning
	Frysskyddstermostat har löst ut	Återställ termostaten ,Utred orsaken
	Köldbärarpumpen går inte	Strömmen är bruten, starta pumpen, Pumpen är blockerad laga pumpen. Felaktig elinkoppling, ändra
	Lösa elkablar	Drag fast elkablarna
	Manöverutrustningen är felinkopplad	Kontrollera och korrigerar inkopplingen
	Låg nätspänning	Undersök orsaken, åtgärda
	Kompressorn defekt	Kontrollera motorlindningen med en ohmmätare och ersätt kompressorn vid behov.
	Kompressorn har skurit	Sug ner anläggningen och byt kompressorn.
Kompressorn har brunnit	Byt kompressor och rengör köldmediesystemet noga	
KOMPRESSORN bryter på el-motorns interna motorskydd	För hög lindnings temperatur	För hög överhettning, Justera expansionsventilen
	Kompressormotorn defekt	Kontrollmät motorlindningen, Byt ut kompressor
	Oljebrist, orsakat av läckage	Täta läckan,fyll på olja
	Suggastemperaturen är för hög	Justera expansionsventilens överhettning
KOMPRESSORN drar för mycket ström	Smörjproblem	Kontrollera oljenivån, expansionsventilens överhettning
	Icke kondenserbara gaser i systemet	Avlufta köldmediesystemet
LÅGTRYCKSPRESSOSTATEN bryter	Pressostaten arbetar felaktigt	Kontrollera inställningen, Byt ut pressostaten
	Kompressorns sugventil tätar ej	Byt ut kompressorn
	Avst.ventilen på kompressorns sug sida är delvis stängd	Öppna ventilen
	Luft i köldbärar systemet	Avlufta systemet
	För litet köldbärar flöde	Kontrollera flödet, flödesvaktens inställning
	Expansionsventil eller torkfilter i vätskeledningen igensatta	Byt ut
	Köldmediebrist	Täta ev. läckor, fyll på köldmedium
HÖGTRYCKSPRESSOSTATEN bryter	Pressostaten arbetar felaktigt	Kontrollera inställningen, Byt ut pressostaten
	Kompressorns sugventil tätar ej	Byt ut kompressorn
	Avst.ventilen på kompressorns trycksida är delvis stängd	Öppna ventilen
	Icke kondenserbara gaser i systemet	Avlufta köldmediesystemet
	Igensatt kondensor	Rengör kondensorn
	För litet kylmedel flöde	Kontrollera flödet,
	För litet luftflöde genom kondensorn	Tillse att kondensorn har fria luftvägar
	För mycket köldmedium	Tappa ur köldmedium
TERMOSTATEN ger ej signal	Felaktigt inställd	Justera inställningen
	Defekt givare	Kontrollera innan utbyte av givaren
SUGLEDNINGEN svettas/ frostar på	Expansionsventilen släpper igenom för mycket köldmedium	Öka expansionsventilens överhettning
VÄTSKELEDNINGEN är het	Köldmediebrist	Täta ev. läckor, fyll på köldmedium
VÄTSKELEDNINGEN frostar på	Torkfiltret är igensatt	Byt ut torkfiltret
Anläggningen för OVÄSEN	Vibrationer i rör ledningarna	Kontrollera att alla rörfixeringar är fasta
	Gasljud i expansionsventilen	Kontrollera att inte torkfiltret är igensatt. Fyll på köldmed.
	Kompressorn väsnas	Kontrollera kompressorn innan ev. utbyte
	Kompressorn får vätskeslag	Justera expansionsventilen överhettning
AGGREGATET ARBETAR långa perioder eller KONTINUERLIGT	Köldmediebrist	Fyll på köldmedium
	Kontaktor i manöver utrustningen klibbar	Kontrollera manöverkretsen Byt ut ev.defekt kontaktor
	Expansionsventil eller filter i vätskeledningen igensatta eller delvis igensatta	Rengör eller byt ut

SERVICEBLAD OCH KONTROLLISTA


Datum							
Klockslag							
Drifftid							
KOMPRESSOR	Sugtryck	bar					
	Suggastemp.	°C					
	Hetgastryck	bar					
	Hetgastemp.	°C					
	Driftström	A					
	Oljenivå	O	O	O	O	O	O
KONDENSOR	Kondenseringstemp	°C					
	Vätsketemp. Ut	°C					
	Vattentemp. In	°C					
	Vattentemp. Ut	°C					
FÖRÅNGARE	Vätsketemp. In	°C					
	Suggastemp. Ut	°C					
	Köldbärartemp. In	°C					
	Köldbärartemp. Ut	°C					
Spänning vid terminalen	V						
Torkfilter byte							
Rengöring av växlarytor							
Lågtryckspress.	Frånslagstryck	bar					
Högtryckspress.	Frånslagstryck	bar					
Kontrollera mekaniska funktioner, rördragningen, (el) anslutningar, ljud, fixeringar, bultars åtdragning etc.							
Övrigt:							

SKÖTSEL

Kontroll enligt ovanstående tabell skall utföras minst 1 gång per år och alltid vid varje uppstart efter en längre tids stillestånd. Försäkra er om maximal driftsäkerhet genom att upprätta ett serviceavtal med installatören eller ett annat ackrediterat kylföretag.

Ingrepp i köldmediekretsen får endast utföras av ackrediterat företag

Beskrivning av display och knappar

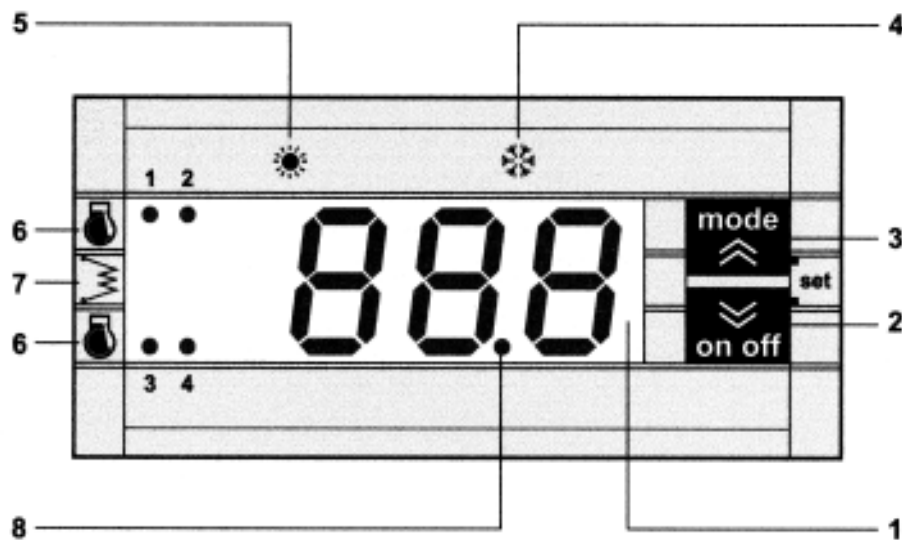

1. **DISPLAY**

Visar parametrar, larmer, status och inkommande köldbärartemperatur.

2. **TILL / FRÅN, ÅTERSTÄLLNING, "NER-KNAPP"**

Till-frånslag av aggregat, återställning av larm & för att rulla nedåt i parameterlistan. (Håll ON-OFF knappen intryckt i 2 sek. för att starta resp. stänga av aggregatet).

3. **MODE, "UPP-KNAPP"**

Val av driftläge (stand-by, kyla eller värme) och för att rulla uppåt i parameterlistan.

4. **KYLA**

Indikerar att aggregatet är i kyldrift.

5. **VÄRME**

Indikerar att aggregatet är i värmedrift.

6. **KOMPRESSOR & AVFROSTNING LED**

Indikerar att kompressorerna är i drift, återstartsfördröjning (snabb blinkning); Performo H arbetar i vinterläge, indikerar också avfrostning (sakta blinkn.)


7. **ELVÄRME FÖRÅNGARE**

Indikerar att elvärme för förångare är aktiv.

8. **ELFÖRSÖRJNING LED**

Indikerar att aggregatets manöver är tillslagen.

→ Tryck in Mode och ON/OFF samtidigt (kort tryck) för att komma från nivå 0-1-2-3-4.
 ← Tryck in Mode och ON/OFF samtidigt (2 sek) för att komma från nivå 4-3-2-1-0.
 ↓ Tryck ON/OFF för att komma nedåt i de olika nivåerna.

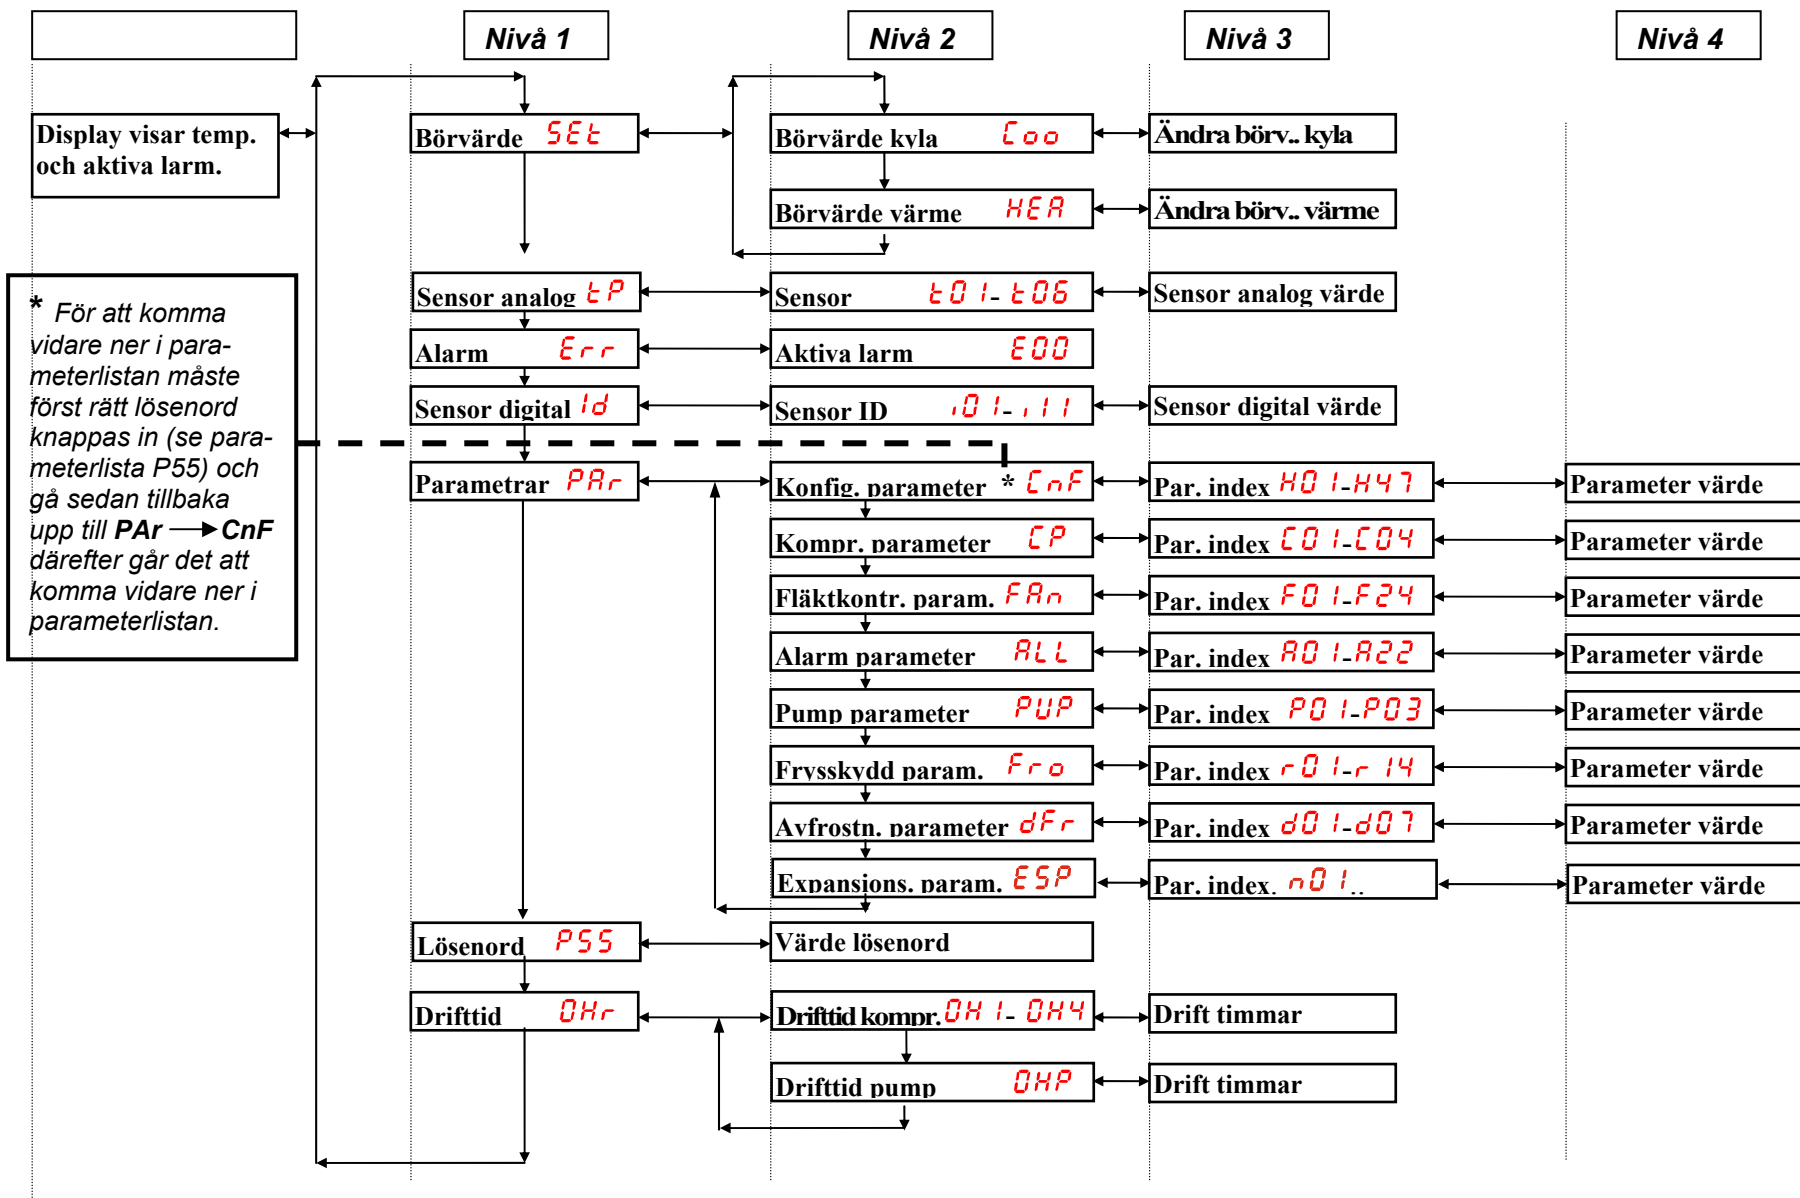

Elektronisk kontroll för Performo RW-HW 150-280

Larmlista

LARM	BESKRIVNING	ÅTERSTÄLLNING
E00	Ext. styrning FRÅN aktiverad	EJ Larmindikering
E01	Högtryckspressostat (köldmediekrets 1)	MANUELL
E02	Lågtryckspressostat (köldmediekrets 1)	MANUELL
E03	Kompressormotorskydd (kompr. 1)	MANUELL
E04	Termiskt motorskydd fläkt	MANUELL
E05	Frysskydd	MANUELL
E06	ST2 sensor felaktig (frysskydd utgående vatten)	AUTOMATISK
E07	ST3 sensor felaktig (avfrostningssensor endast Värmepump)	AUTOMATISK
E13	Kompressormotorskydd (kompr. 2)	MANUELL
E21	Högtryckspressostat (köldmediekrets 2)	MANUELL
E22	Lågtryckspressostat (köldmediekrets 2)	MANUELL
E23	Kompressormotorskydd (kompr. 3)	MANUELL
E27	ST6 sensor felaktig	AUTOMATISK
E33	Kompressormotorskydd (kompr. 4)	MANUELL
E40	ST1 sensor felaktig (driftgivare)	AUTOMATISK
E41	Differenstrycksflödesvakt	MANUELL

Inställning

Komponent	Inställning	Återställning
HP Högtrycksvakt (PA)	28.5 bar	18.5 bar – MANUELL
LP Lågtrycksvakt (PB) (Kyla)	2.0 bar	3.5 bar – AUTOMATISK
LP Lågtrycksvakt (PB) (VP)	0.7 bar	2.2 bar – AUTOMATISK
Tryckgivarens stopptryck vid avfrostning	14.0 bar	9.5 bar – AUTOMATISK
Differenstrycksflödesvakt (PD)	0.09 bar	0.11 bar – AUTOMATISK

Huvudparametrar

Nummer	Parameter	Min. värde	Max. värde	Original inst.	Enhet
Coo	Börvärdesinst. Kyla	H04	H03	8	°C/10
HER	Börvärdesinst. Värme	H02	H01	44	°C/10
C03	Kyldifferens	0	126	20	°C/10
C04	Värmedifferens	0	126	20	°C/10
A01	Lågtrycksföregling	0	255	120	s
A11	Frysskydd	-	-	+3	°C
P55	Lösenord	-	-	47	--
H03	Max inställt börvärde kyla	H04	90	20	°C
H04	Min. inställt börvärde kyla	-40	H03	6	°C
r08	Till temp. elvärme förångare	r10	r09	2	°C
r09	Max inst. temp. elv. förångare	r10	127	20	°C
r10	Min. inst. temp. elv. förångare	-127	r09	1	°C

